

Projekt: Penzion Svatý Florián– Ing. Eduard Skaba

Objekt: Topení


Studie: Potřeba úpravy vody v topném okruhu.

- Výkon kotle 26,4 kW
- Primární okruh: 3,2m³/h.

Návrh na použití zařízení:

- Zařízení pro odstranění vodního kalu a zastavení koroze v systému DS. Zařízení nainstalované za čerpadlo na větev pro podlahové topení pro restauraci.
- Použití DS-D25

Lokalizace:

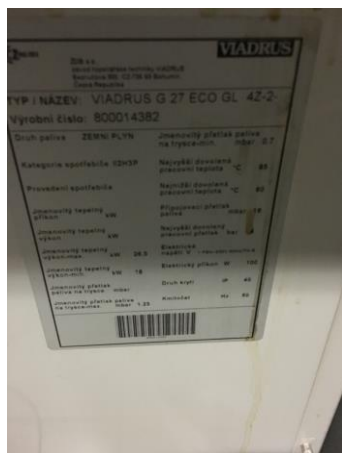

Primární okruh:

DS-D25

Instalace zařízení za čerpadlo na větev podlahového vytápění (musí být respektovaná minimální vzdálenost pro rovinu před i za zařízením 114 mm)